


Vejen Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 1,22


Vedvarende energi

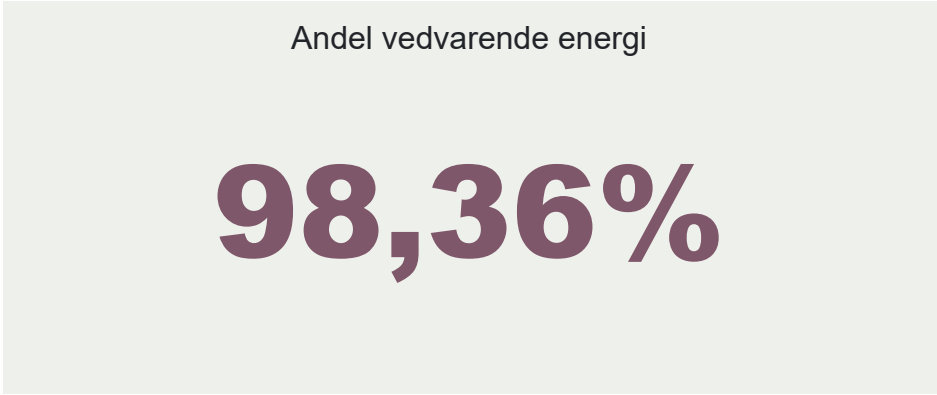

Rangering - CO₂ udledning

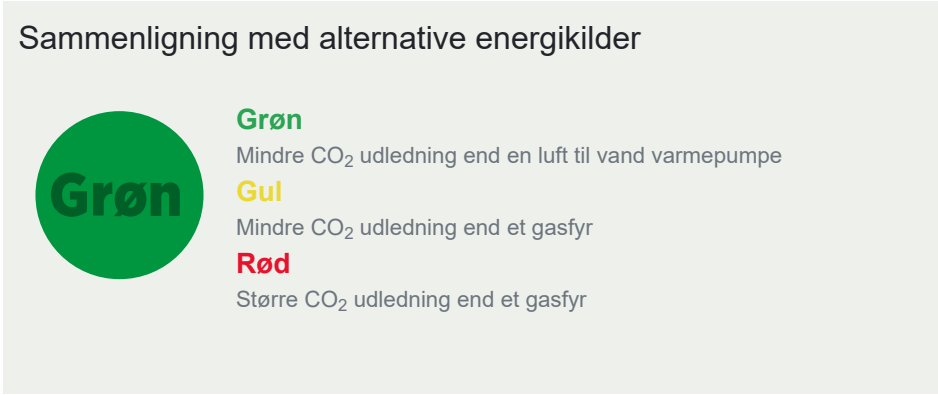

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

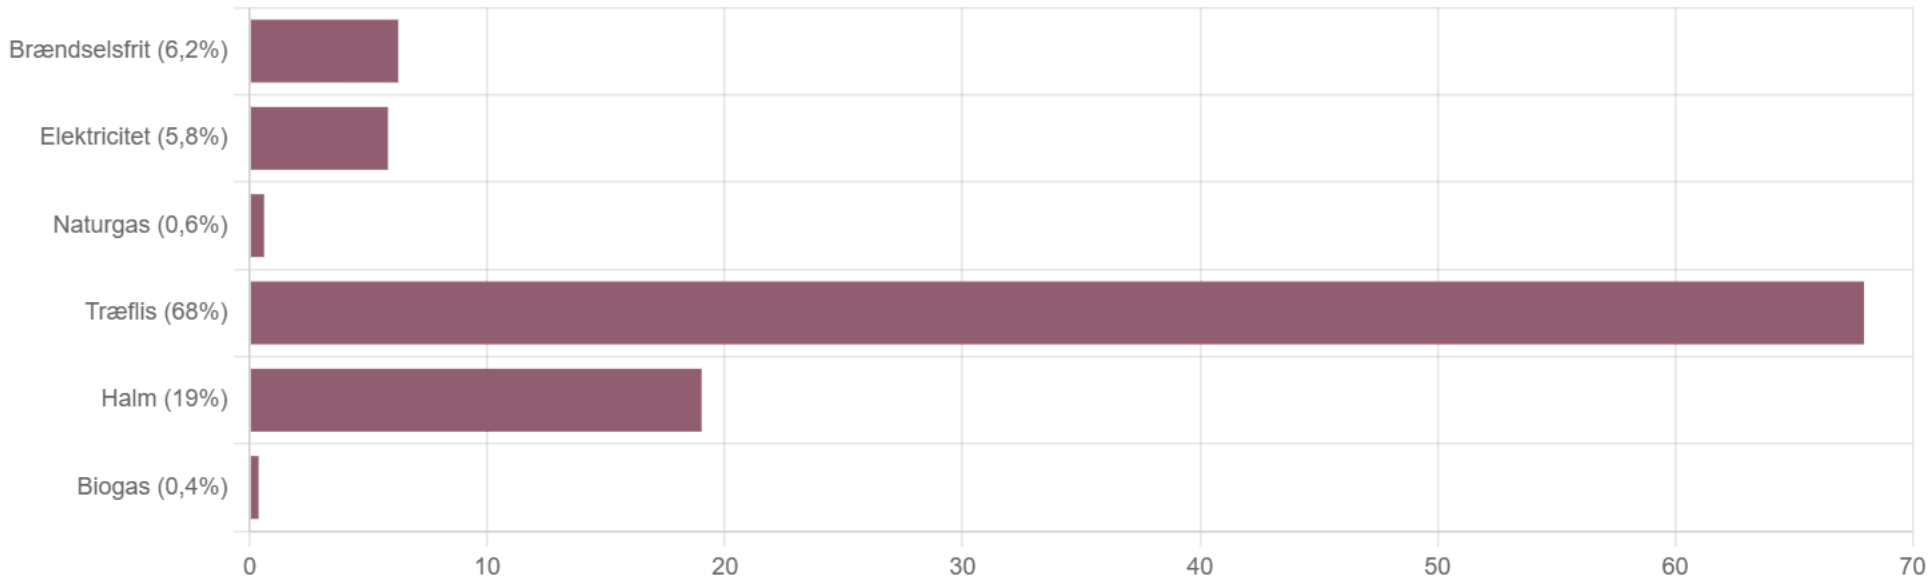

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	2,3	kg/GJ	8,3	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	18,1	g/GJ	65,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	4,6	g/GJ	16,6	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	4,0	kg/GJ	14,4	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	38,7	g/GJ	139,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	105,3	g/GJ	379,1	mg/kWh
CO (Kulilte)	295,4	g/GJ	1063,4	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	8,7	g/GJ	31,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	22,2	g/GJ	79,9	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vejen Varmeværk
CVR: 57301414
Gørtlervej 4 | 6600 Vejle
+45 69 15 39 00 | post@vejen-varme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.