


Vejen Varmeværk


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi

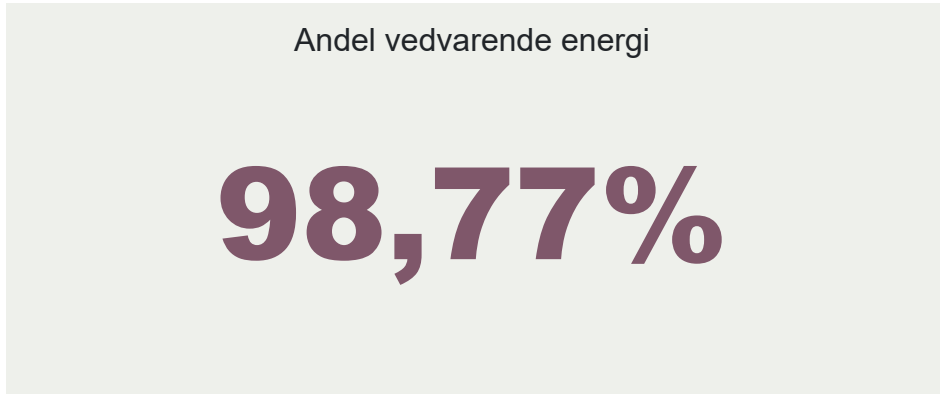

Rangering - CO₂ udledning

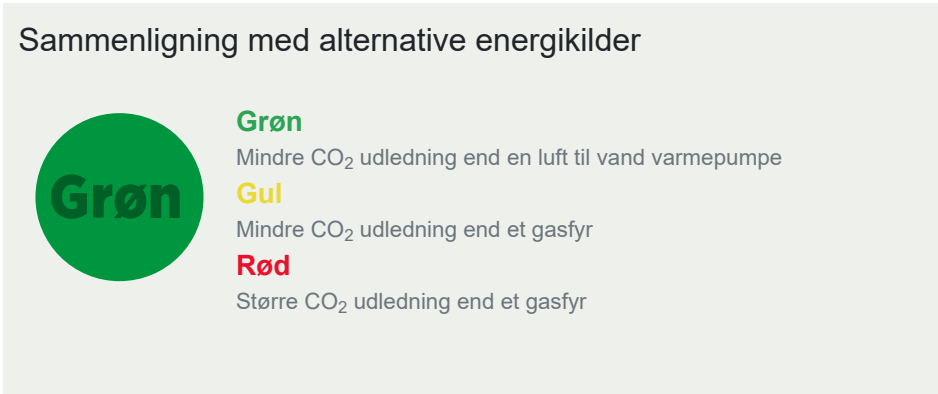

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

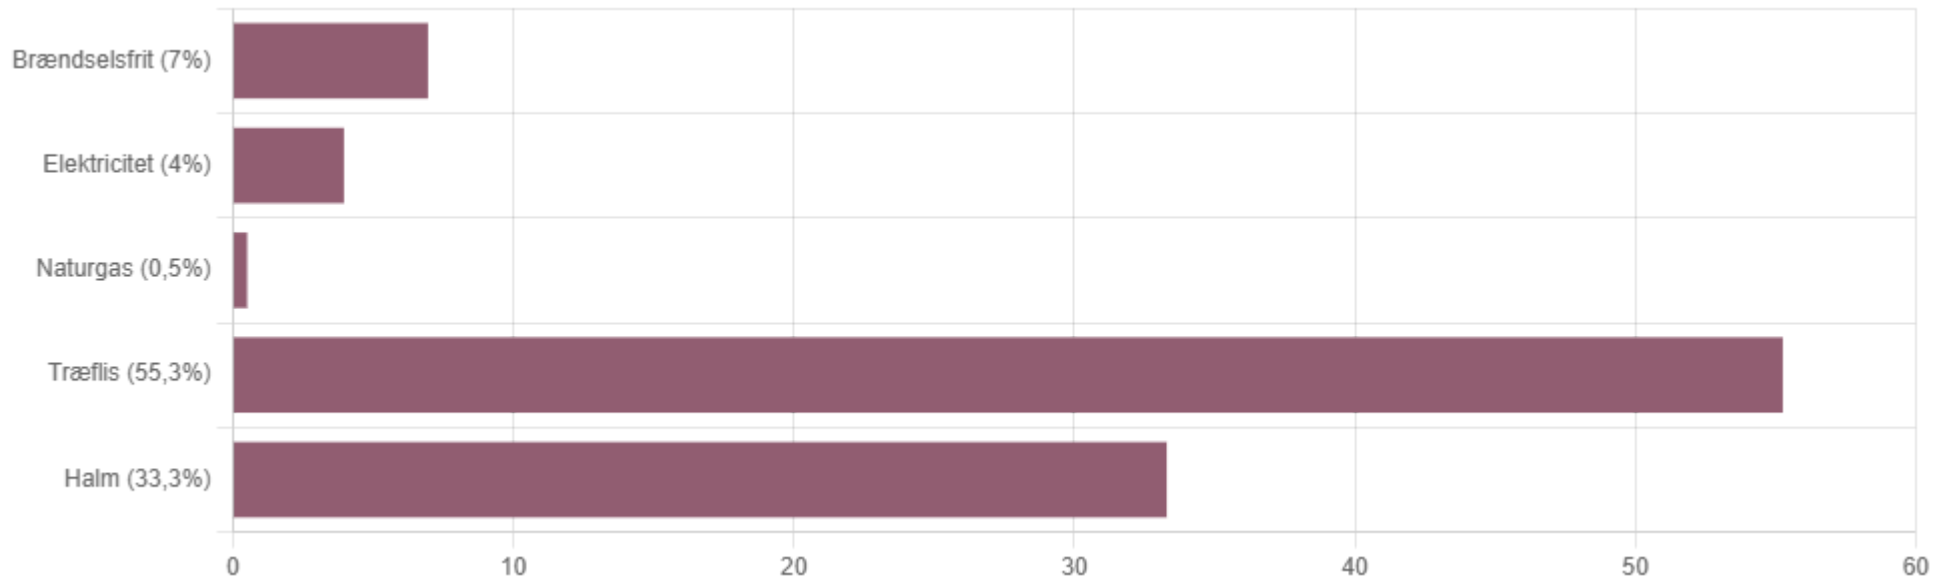

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,7 kg/GJ	2,7 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	23,7 g/GJ	85,3 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,3 g/GJ	19,1 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,8 kg/GJ	10,1 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	64,4 g/GJ	231,8 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	118,7 g/GJ	427,3 mg/kWh
CO (Kulilte)	356,0 g/GJ	1281,6 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,6 g/GJ	34,6 mg/kWh
Partikler (TSP)	25,9 g/GJ	93,2 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vejen Varmeværk
CVR: 57301414
Gørtlervej 4 | 6600 Vejle
+45 69 15 39 00 | post@vejen-varme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.